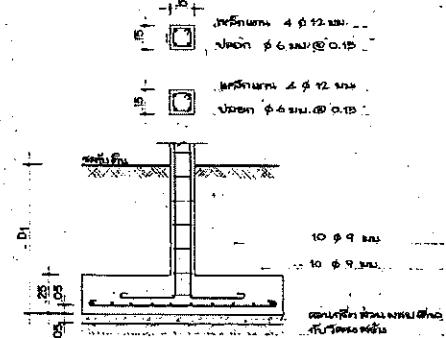
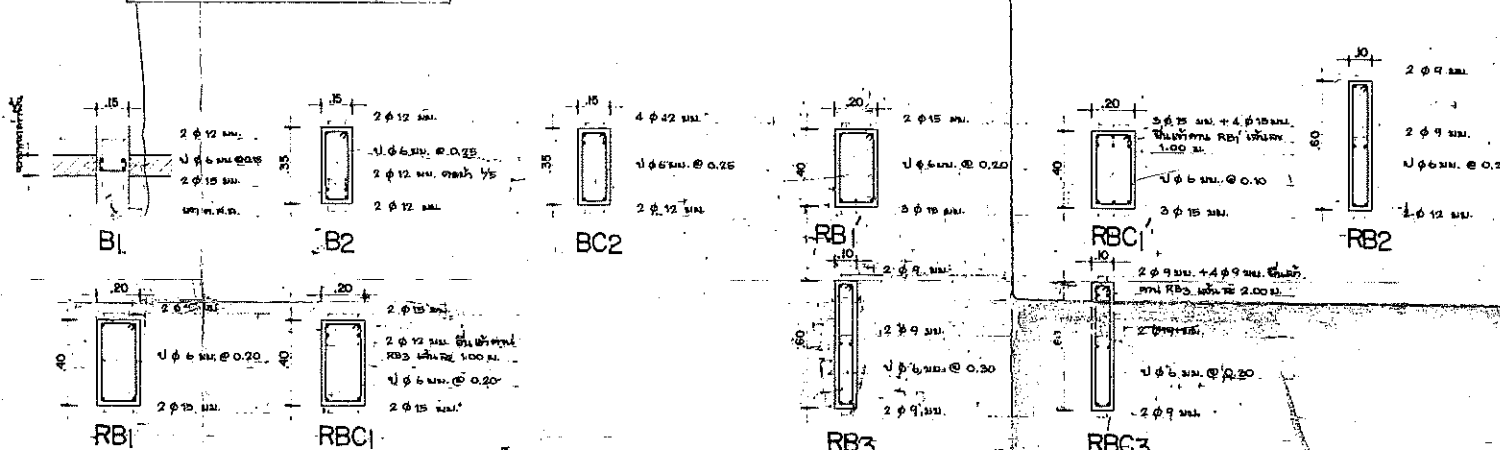
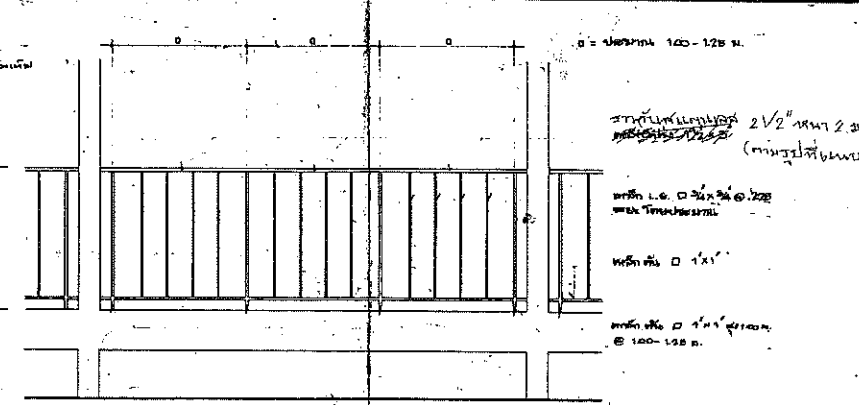
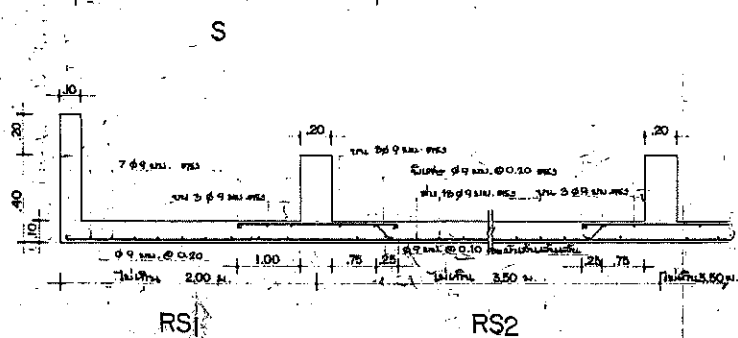
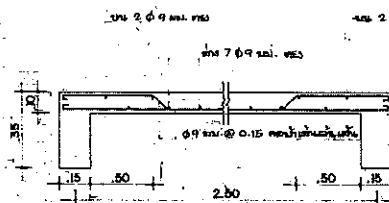

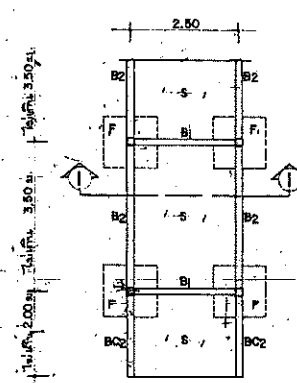
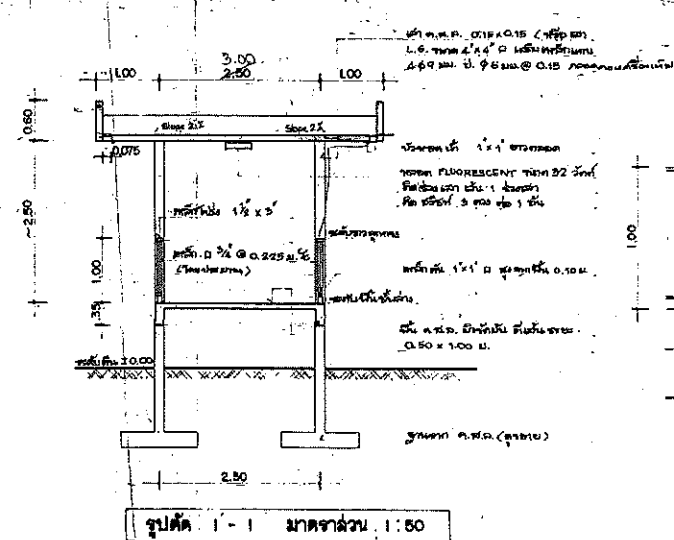
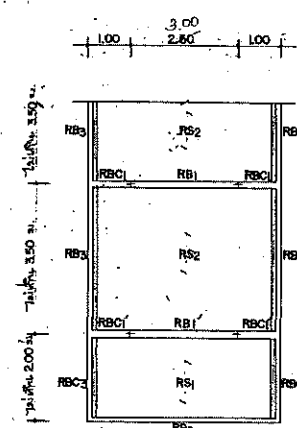


รายการประกอบแบบก่อสร้าง COVERED WAY

- [illegible]

- ① - ตามจากแบบ (ก) ให้ใช้ค่าเฉลี่ยการทดสอบแล้ว จากผลการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง คือ FORMULA D₁ คือจำนวนลูกปืนที่หัก แยกการทดสอบแล้ว ไม่ได้น้อยกว่า 6,000 ลูกปืนต่อ 1 ชุดของการทดสอบ ด้วยวิธี PLATE BEARING TEST อย่างน้อย 1 ชุด ให้ใช้ค่าการรับน้ำหนักเฉลี่ย ไม่ได้น้อยกว่า 3 COLUMN LOAD เท่ากับ 10,000 ลูกปืนต่อ 1 ชุดของการทดสอบ (ในการรับน้ำหนักซึ่งอาจใช้วิธีการทดสอบโดย BORING TEST แทนได้)
- ② - ตามจากแบบ (ข) ให้ใช้ค่าการรับน้ำหนักแยกการทดสอบแล้ว น้อยกว่า 6,000 ลูกปืนต่อชุดของการทดสอบ และทำการเฉลี่ย แล้วคูณค่าเฉลี่ยนี้กับค่าการรับน้ำหนักแยกการทดสอบแล้ว ไม่ได้น้อยกว่าค่าที่ 3 คูณด้วย 0.2

- [illegible]

- ๑.๕๐ ม. สูง (ขนาด ๖๐ ซม.)

- 3.2. အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အချက်များ
 ၁. ၀.၂၂ x ၀.၂၂ အိုင် ၀.၂၂ x ၀.၂၂ အိုင် DH ၀.၂၂ x ၀.၂၂ ATA, SUPER P, POWER P, TEND
 ၂. ၀.၂၂ x ၀.၂၂ အိုင် ၀.၂၂ x ၀.၂၂ အိုင် DH ၀.၂၂ x ၀.၂၂ ATA, SUPER P, POWER P, TEND
 ၃. ၀.၂၂ x ၀.၂၂ အိုင် ၀.၂၂ x ၀.၂၂ အိုင် DH ၀.၂၂ x ၀.၂၂ ATA, SUPER P, POWER P, TEND

๔. ตามมติของคณะกรรมการฯ วันที่ 2.00 น. จากที่เห็นร่วมกันว่า ตั้งแต่บัดนี้คณะกรรมการฯ จะดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารชี้แจงให้ทราบถึงที่มาที่ไปของมติที่ประชุม และดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

- ๕) ความสูงของอาคารชั้นใต้ดินเป็นเท่าไรจากจุดศูนย์กลางถึงใต้ของคานาชั้นบนสุด
- 5.1 คานาชั้นใต้ดิน 250 มม. แต่ไม่เกิน 350 มม. ให้คำนวณจากคานาชั้นล่าง 0.15 x 0.15 ม² เป็น 0.20 x 0.20 ม²

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]